


ZK-PWP

NHXX 5x1,5mm2 PH90

PWP

Wejście do budynku  
Zakrystia

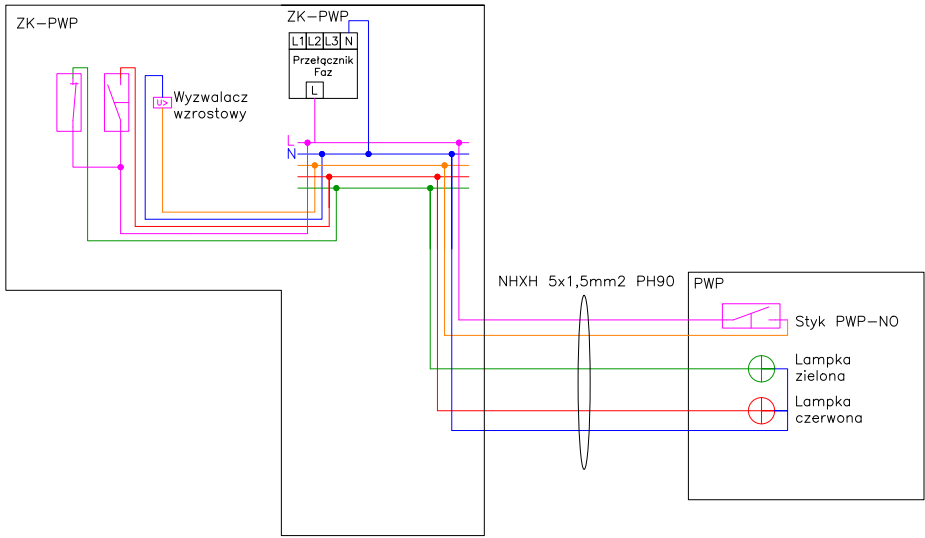

Przycisk PWP będzie  
wyłączał zasilanie za  
wyjątkiem odbiorów,  
które mają pracować w  
trakcie pożaru

W terenie zewnętrznym układać kable  
typu YKY. Po wprowadzeniu do  
budynku kabel NHXX.

**B**  
**BRANDSCHUTZ**  
EST. 1994

BIURO PROJEKTOWE  
**ARTECH**

Biuro Projektowe ARTECH Michał Wojno  
ul. Moniuszki 19  
18-300 Zambrów  
tel. 692977702, e-mail artechmwojno@interia.pl  
NIP: 7231629256; REGON: 200831090  
www.artechmwojno.com.pl

TYTUŁ:

WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI POŻARU ORAZ GASZENIA MGŁĄ WODNĄ  
W KOŚCIELE FILIALNYM PW. NARODZENIA NMP W CIBORACH KOŁACZKACH

instalacje elektryczne:  
MGR INŻ. KRYSZTOF OLENDZKI  
UPR. PROJEKT. PDL/0138/PBE/18

NAZWA RYSUNKU:

Schemat połączeń PWP

DATA:

20.10.2023

SKALA:

-

NR. RYS.

ES03