


sekcja 4
Kabel termoczuły 4.1 i 4.2

sekcja 1
Kabel termoczuły 1.1 i 1.2

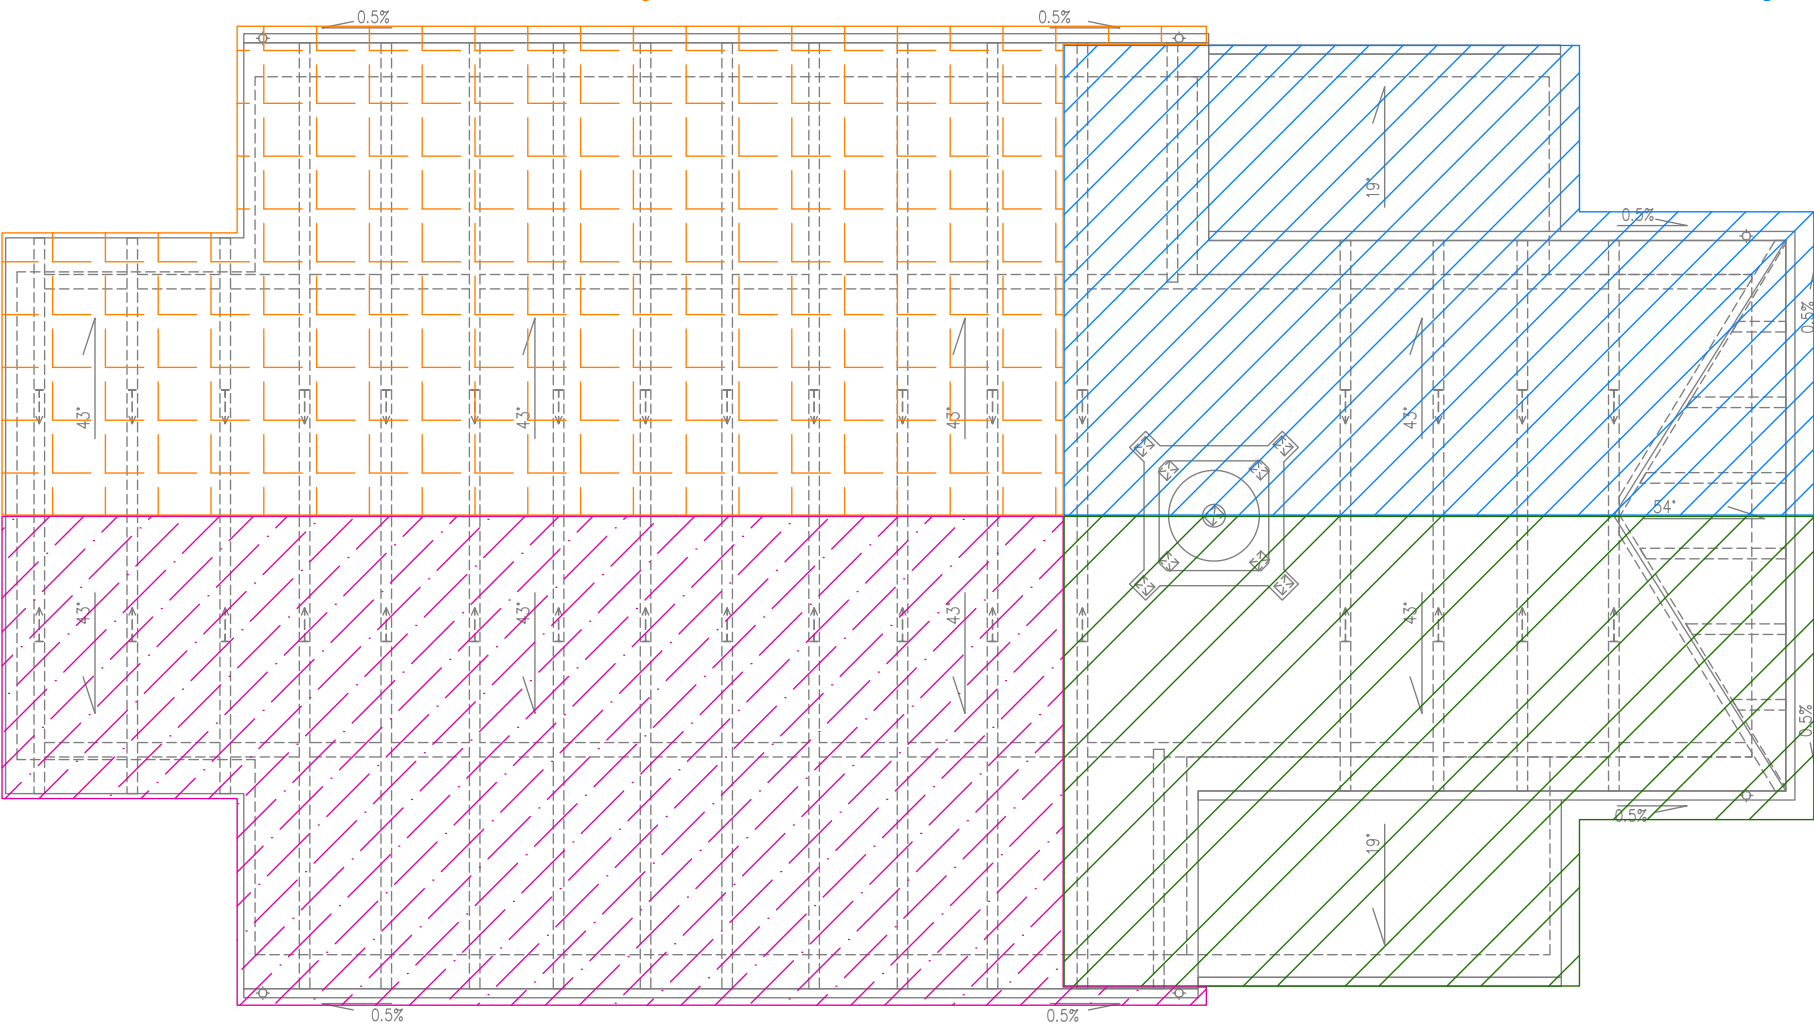

sekcja 3
Kabel termoczuły 3.1 i 3.2

sekcja 2
Kabel termoczuły 2.1 i 2.2



Biuro Projektowe ARTECH Michał Wojno
ul. Moniuszki 19
18-300 Zambrów
tel. 692977702, e-mail artechmwojno@interia.pl
NIP: 7231629256; REGON: 200831090
www.artechmwojno.com.pl

TYTUŁ:

WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI POŻARU ORAZ GASZENIA MGŁĄ WODNĄ
W KOŚCIELE FILIALNYM PW. NARODZENIA NMP W CIBORACH KOŁACZKACH

instalacje elektryczne:
MGR INŻ. KRYSZTOF OLENDZKI
UPR. PROJEKT. PDL/0138/PBE/18

NAZWA RYSUNKU:

Podział sekcji – kable termoczułe

DATA:
20.10.2023

SKALA:
1:100

NR. RYS.
EP03